

# 中央空调智能控制器 产品手册

A01-8

版本：V2.0

日期：2024.09.02

# 目录

- 第一章 产品概述..... 1
  - 1.1 产品简介..... 1
  - 1.2 产品功能..... 1
  - 1.3 硬件规格参数..... 1
- 第二章 产品硬件配置..... 2
  - 2.1 产品外观及设备组成..... 2
  - 2.2 LED 指示灯说明..... 3
  - 2.3 液晶屏显示说明..... 3
  - 2.4 按键说明..... 3
- 第三章 设备安装..... 4
  - 3.1 设备安装前准备..... 4
  - 3.2 产品接线端口选择及通讯匹配..... 4
  - 3.3 接线方式及注意事项..... 5
- 第四章 设备参数配置与调试..... 6
  - 4.1 蓝牙配置..... 6
  - 4.2 设备页面..... 6
  - 4.3 空调管理..... 7
  - 4.4 设备配置..... 8
  - 4.5 更多功能..... 9
- 第五章 设备固件升级..... 10
  - 5.1 网线升级..... 10
  - 5.2 蓝牙升级..... 11

# 第一章 产品概述

## 1.1 产品简介

感谢您购买我司 A01 系列中央空调智能控制器，可对接电网智慧能源单元、负控单元或云平台以实现  
对多品牌空调系统的集中控制管理，可广泛应用于电网调峰、负荷响应、综合能源管理、虚拟电厂（VPP）  
等场景。

目前可以支持大金、日立、东芝、三菱电机、海信、海尔、松下、约克、三菱重工、美的、LG、奥克  
斯、博世、格力、天加、三星、志高、特灵、开利、麦克维尔等品牌的空调系统。具体机型信息详见我司  
网站及微信公众号。

安装使用产品前，请先仔细阅读本手册，以便全面了解本产品的所有功能。

## 1.2 产品功能

- 8 路空调通道，可灵活配置接相同或不同品牌空调系统，且各空调通道接线无极性；
- 可通过蓝牙小程序实现设备参数配置、空调控制指令测试等；
- 支持远程固件升级、远程故障诊断等；
- 空调控制与管理
  - 开关控制、模式控制、温度控制、风速控制
  - 锁定控制、解锁控制
  - 定时器功能，多达 64 个独立定时器
  - 多种定时功能：定时开机、定时关机、关机并锁定、解锁、解锁并开机
  - 空调群组控制功能
  - 支持空调内外机参数读取检测

## 1.3 硬件规格参数

| 项目     | 规格参数             |
|--------|------------------|
| 产品型号   | A01-8            |
| 空调通道   | 8 路              |
| 尺寸（mm） | 144*90*68        |
| 输入电源   | DC12V~24V，推荐 12V |
| 设备功耗   | < 8W             |
| 对外输出接口 | RJ45*2 路、RTU*1 路 |
| 安装方式   | 导轨安装             |
| 发货配件清单 | 智能控制器*1，出厂合格证*1  |

## 第二章 产品硬件配置

### 2.1 产品外观及设备组成

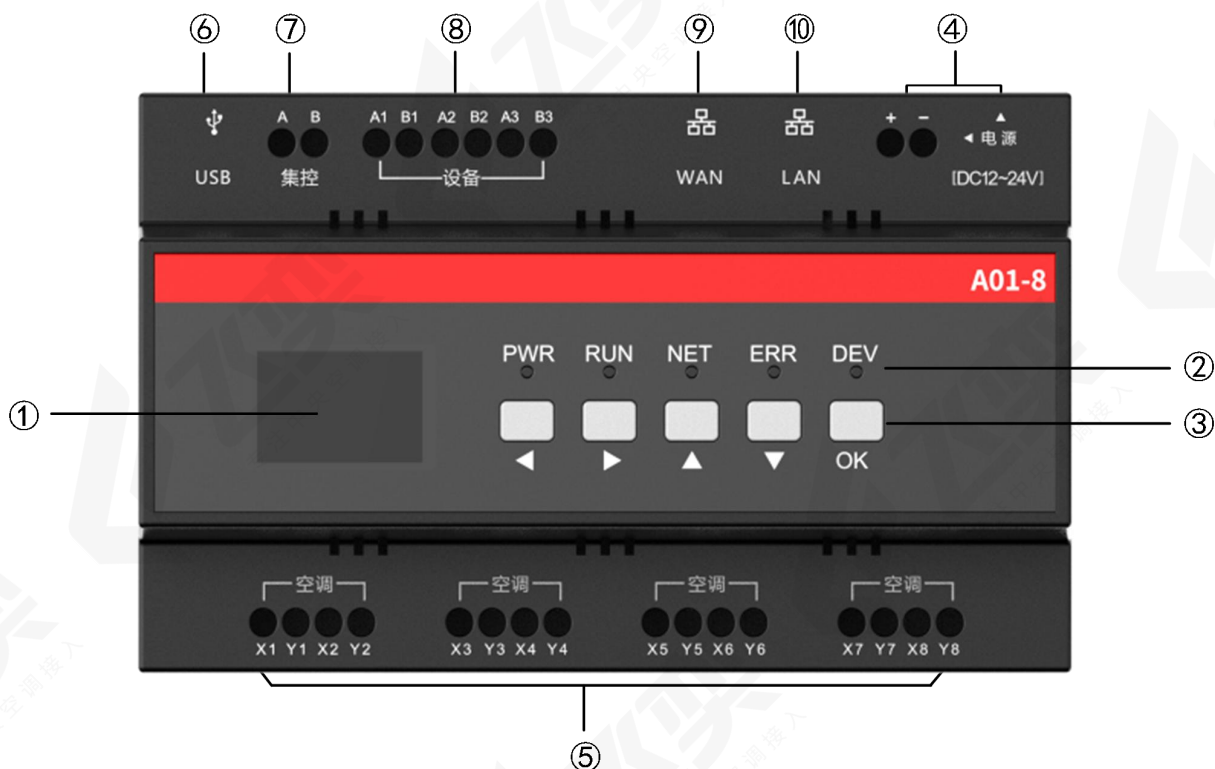


图 1 端子及指示说明

- ① 液晶屏：显示是否通讯正常，显示正在控制空调的品牌和搜索到的空调室内机数量及本产品设备参数；
- ② LED 指示灯：工作状态指示灯；
- ③ 按钮：实现对液晶屏显示内容的翻页及菜单选择功能；
- ④ 电源接口：供电口，DC-Jack 及 2pin 端子均可。
- ⑤ 空调通道：每台智能控制器具有 8 路空调通道，每路通道可灵活配置任一品牌中央空调系统，通道接线无极性；
- ⑥ USB：预留调试端口；
- ⑦ 集控接口：智能控制器基于 Modbus RTU 协议对外输出端口；
- ⑧ 设备接口：可接入基于 485 通讯的智能设备进行通讯；
- ⑨ WAN 口：智能控制器通过此端口进入以太网，可用于远程服务器基于 Modbus TCP 或 JSON 访问智能控制器；
- ⑩ LAN 口：RJ45 接口。本地服务器基于 Modbus TCP 或 JSON 访问智能控制器端口；

**注意：**电源规格为 DC12V~24V，推荐使用 12V 规格，如使用不匹配的电源，可能会导致本产品损坏。

## 2.2 LED 指示灯说明

| 名称  | 灯状态     | 含义                                  |
|-----|---------|-------------------------------------|
| PWR | 绿色常亮    | 智能控制器供电正常                           |
|     | 熄灭      | 智能控制器未供电或设备损坏                       |
| RUN | 绿灯闪烁    | 智能控制器系统正常                           |
|     | 绿灯常亮或熄灭 | 智能控制器系统异常                           |
| NET | 绿灯闪烁    | 智能控制器网络连接正常                         |
|     | 熄灭      | 智能控制器网络未连接                          |
| ERR | 红灯常亮    | 空调故障                                |
|     | 熄灭      | 无故障                                 |
| DEV | 绿灯常亮    | 智能控制器搜索空调或电表                        |
|     | 绿灯闪烁    | 智能控制器已经找到空调或电表，常态运行时绿灯慢闪，设备有数据时绿灯快闪 |

## 2.3 液晶屏显示说明

智能控制器接通电源后 LCD 屏亮起，显示开机界面后第一页显示“智能主机信息”，包括设备型号、固件版本、系统时间等内容

通过“◀”和“▶”进行页间切换，通过“▲”和“▼”进行页内切换，通过“OK”键确认。参考如下示意图：

1/6 智能主机信息

设备型号: A01-4/A01-8

设备编码: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

固件版本: 81.207.0.0.9

系统时间: 2022年12月20日12时00分

授权状态: 已授权

存储容量: 已使用10%, 总容量2500M

2/6 网络配置信息

LAN 设定

IP 地址: 192.168.1.251

子网掩码: 255.255.255.0

默认网关: 192.168.1.1

DHCP: 未使能

WAN 设定

IP 地址: 192.168.31.106

子网掩码: 255.255.255.0

默认网关: 192.168.31.1

DHCP: 已使能

3/6 空调数据总览

系统总数: 8

外机总数: 8

内机总数: 在线120/总数125

空调通道: 已使能5个通道/共8通道

空调通道1 未使能

空调通道2 已使能

空调通道1

使能状态: 使能

运行状态: 搜索完成 正常运行

空调品牌: 日立

系统数量: 4

外机数量: 10

内机数量: 在线100/总数110

故障内机: 1

4/6 电表信息

电表数量: 已连接10台/共10台

电表1: 已连接

地址: xxxxxxxxxxxx

读数: xxxxxxxxxxxx

电表2: 已连接

地址: xxxxxxxxxxxx

读数: xxxxxxxxxxxx

5/6 蓝牙

设备标识: XX XX XX XX XX XX XX

蓝牙开关(OK键): ☒

连接状态: 已连接

设备固件升级二维码



## 2.4 按键说明

- ◀▶ 键：页面间切换；
- ▲▼ 键：页内切换；
- OK 键：进入子页面、选中确认。

## 第三章 设备安装

### 3.1 设备安装前准备

- 1) 确认空调系统处于上电状态：排查所有接入智能控制器的空调室内、外机是否全部上电；
- 2) 确认空调系统已经过空调厂商调试运转成功，无任何警报或异常；
- 3) 确认空调室内机及对应的室外机的地址并记录（如需要）；
- 4) 确认需要连接 RS485 或网线到本产品相应接口；
- 5) 确认对智能控制器各空调通道空调品牌、485 端口参数、LAN、WAN 等参数的设定准确无误。

### 3.2 产品接线端口选择及通讯匹配


使用本产品请根据空调品牌，按照下表进行现场配线及设备接线。

| 品牌                     | 空调侧接线端口                    | 是否必须接外机 |
|------------------------|----------------------------|---------|
| 大金-多外机                 | F1, F2(外-外)                | 是       |
| 大金-单外机                 | F1, F2(内-外)                | 否       |
| 三菱电机-多外机* <sup>①</sup> | M1, M2(TB7)                | 是       |
| 三菱电机-单外机               | M1, M2(TB3)                | 否       |
| 三菱电机-菱耀                | M1, M2 (外机)<br>M1, M2(分歧箱) | 否       |
| 日立                     | 1, 2                       | 否       |
| 东芝                     | U1, U2                     | 否       |
| 松下                     | U1, U2                     | 否       |
| 海信                     | 1, 2                       | 否       |
| 海尔                     | P, Q                       | 否       |
| 约克-青岛                  | 1, 2                       | 否       |
| 约克-广州                  | A2, B2                     | 是       |
| 格力                     | G1, G2                     | 是       |
|                        | D1, D2                     | 否       |
| TCL                    | F1, F2                     | 否       |
| 三菱重工                   | A1, B1                     | 否       |
|                        | A2, B2                     | 否       |
| 美的、博世、开利               | X, Y                       | 是       |
|                        | P, Q                       | 否       |
| 美的-酷风                  | A, B (外机)                  | 是       |
| 奥克斯                    | A, B                       | 否       |
| 三星                     | F1, F2                     | 否       |
| LG                     | A, B(CEN)                  | 否       |
| 麦克维尔                   | Apc, Bpc                   | 是       |
| 天加                     | A3, B3                     | 否       |
| 志高                     | P, Q                       | 否       |
| 特灵                     | A, B                       | 是       |

\*注①：三菱电机多外机系统时集控线接 TB7 “M1，M2”，并把室外机 PCB 板集控开关 CN41 的跳线帽插到 CN40 上。

### 3.3 接线方式及注意事项

智能控制器系统连接示意图如下：

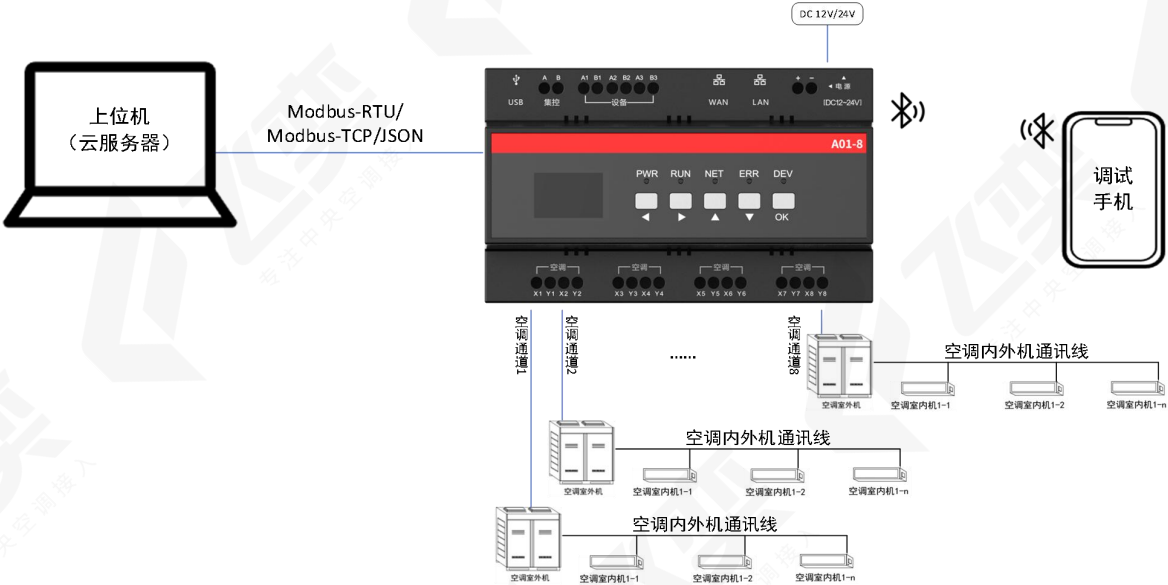

**注：本产品需要安装在配电箱内，若安装于室外需做好防水。**

#### 接线操作注意事项如下：

本产品通过 2 芯屏蔽双绞线连接到空调系统室外机或室内机上，进而与该空调系统内所有的室内机通讯，实施监控。从空调室外机到本产品的屏蔽双绞线要求线径  $0.75\text{mm}^2$  以上，总长不超过 1000 米，可由空调施工方预留或后期增设。本产品与弱电集成系统之间的通讯也采用双绞线或网线实现，该通讯线的参数要求及施工细节请根据智能控制器与弱电集成系统之间的位置确定。

- LAN 端口的网线请控制在 80 米以内。
- 建议使用设备自带电源或者正规厂家出品的 DC12V 电源。
- 建议注意避免各信号线电缆之间、以及与电源线并排走线，否则可能会因信号互相干扰而产生误动作。如果不能避免并排走线的话，建议保持本产品相关的通讯线与空调系统间的通讯线的间隔距离在 15cm 以上，和其它接线距离 30cm 以上。或者将电缆接进铁制保护管并将保护管的一端接地。机箱必须进行 D 种接地。
- 接线操作时请务必确保智能控制器处于断电状态。

如果接线错误的话，可能会造成本产品的损坏。如发生此情况，请联系厂家，严禁私自拆卸维修。


## 第四章 设备参数配置与调试

该智能控制器产品内置蓝牙功能，可通过手机蓝牙小程序进行设备参数设定、空调运行状态查看及空调控制测试等。

### 4.1 蓝牙配置

打开手机蓝牙，在微信搜索栏搜索“网关设备配置”小程序，进入小程序点击获取蓝牙设备列表并选择需要连接的智能控制器设备。

注意：如现场有多台设备，可根据显示屏内的设备标识检查对应。

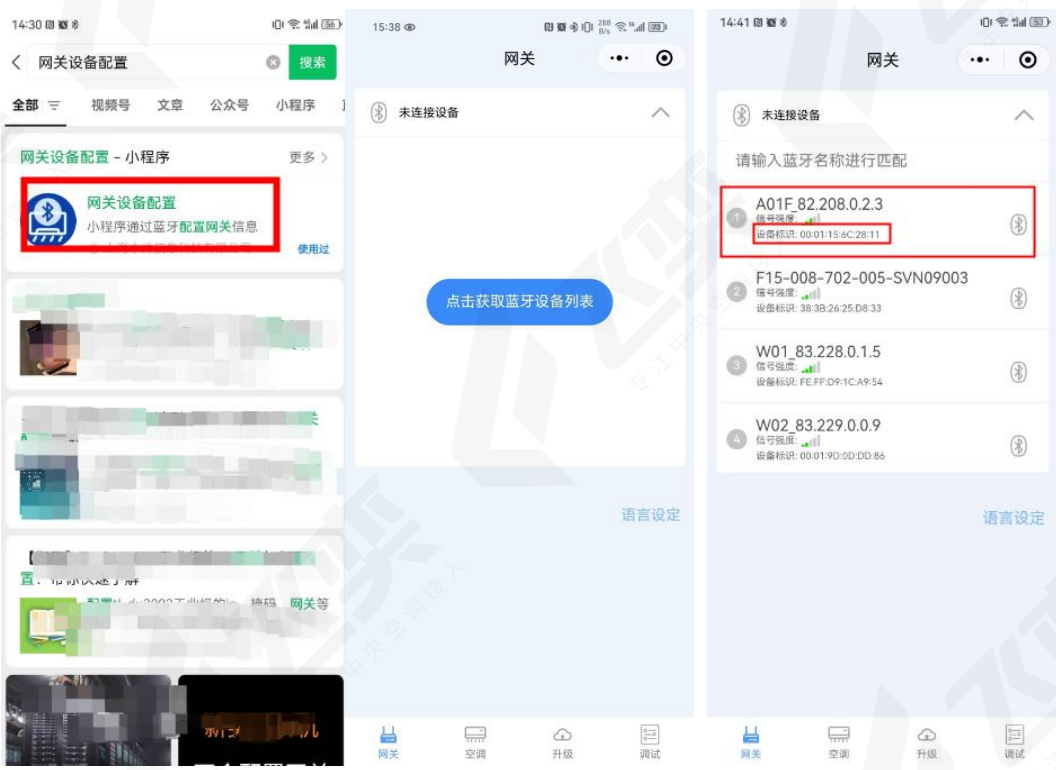

连接成功后即可进入设备页面。

### 4.2 设备页面


此页面包含智能控制器产品信息、Modbus-RTU、WAN、LAN、服务器、时间等参数当前配置信息。



### 4.3 空调管理

在空调管理界面可以查看智能控制器搜索到的所有空调设备，在“空调总览”选项里可以查看所有空调通道所连接的空调系统数量、外机数量、内机数量、状态、版本号和空调品牌，在各空调通道选项里可以查看当前空调通道下已连接的空调设备。

当智能控制器搜索到空调后，可以在各空调通道实现空调的控制测试，并与上位机的控制读取功能同步配合验证。

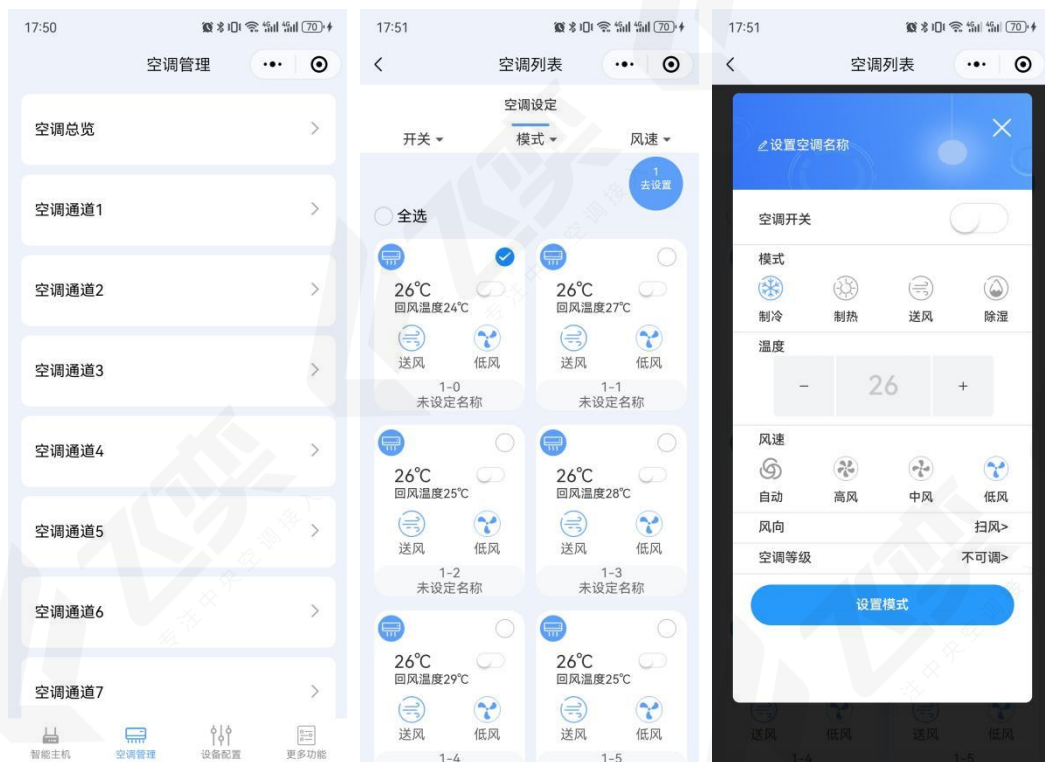

#### 4.4 设备配置

用户可以通过“设备配置”页面对智能控制器的 Modbus-RTU、服务器、空调通道等参数进行设定。同时支持一键配置功能可实现对多台相同配置参数的智能控制器进行快速批量配置。



普通版



专业版



## 4.5 更多功能

更多功能页面内包含专业版切换及抓码调试等功能，可供特殊现场深度调试或厂家开发人员使用进行远程抓码调试，进行快速分析定位现场问题。





## 第五章 设备固件升级

每台智能控制器可通过蓝牙小程序进行固件升级配置。

在蓝牙小程序专业版的“设备配置”界面进入“设备固件升级”界面，可选择网线升级或者蓝牙升级。

其中默认使用网线升级，特殊场景可以用蓝牙升级。


### 5.1 网线升级

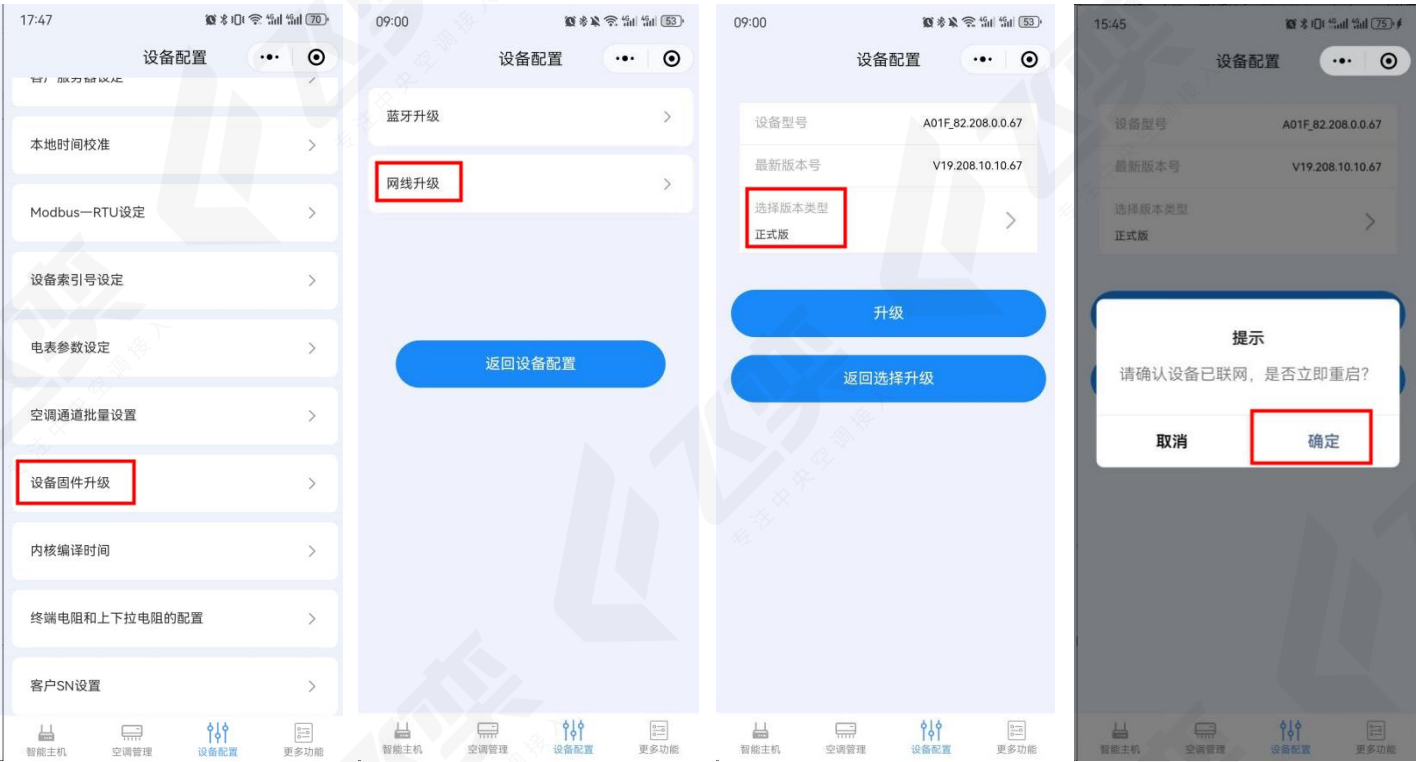

网线升级

**注：升级过程中须保证智能控制器可访问外部网络。**

## 5.2 蓝牙升级

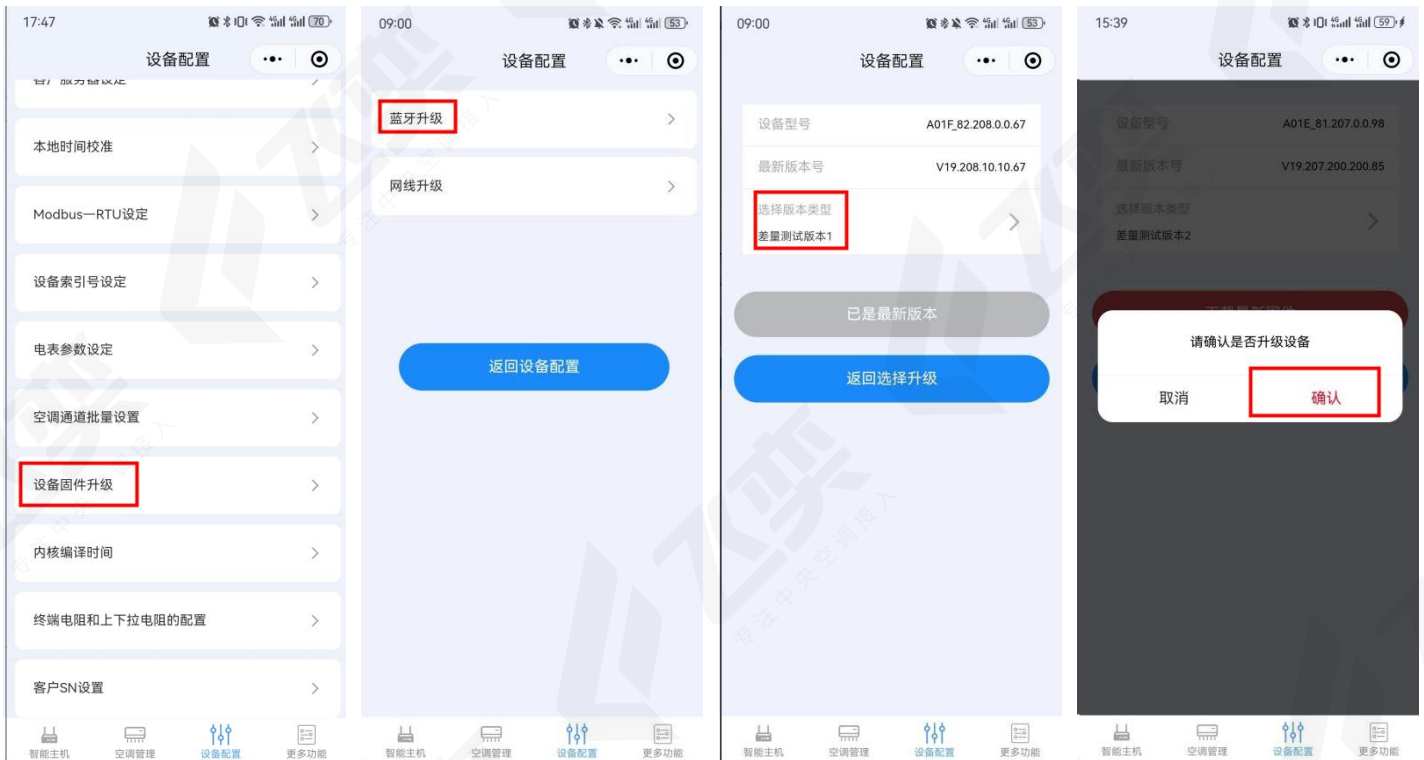

### 蓝牙升级

**注：升级过程中须保持小程序和智能控制器的蓝牙连接！**



网址



微信公众号

如出现本产品手册与官网描述不一致的情况，请以官网/公众号说明为准。产品自身功能完善及升级，恕不另行通知。